



Caja Cierre con Refuerzo S

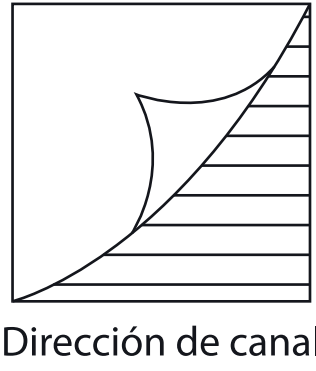

Dirección de canal



Caja Cierre con Refuerzo S

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.

-  Sangrado necesario.
-  Zona máxima de diseño.
-  Hendidos.

