



Caja Lote Navidad L

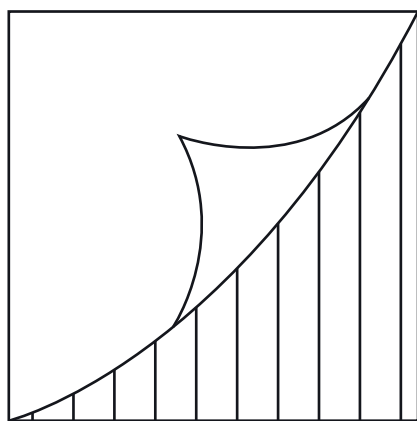


Dirección de canal

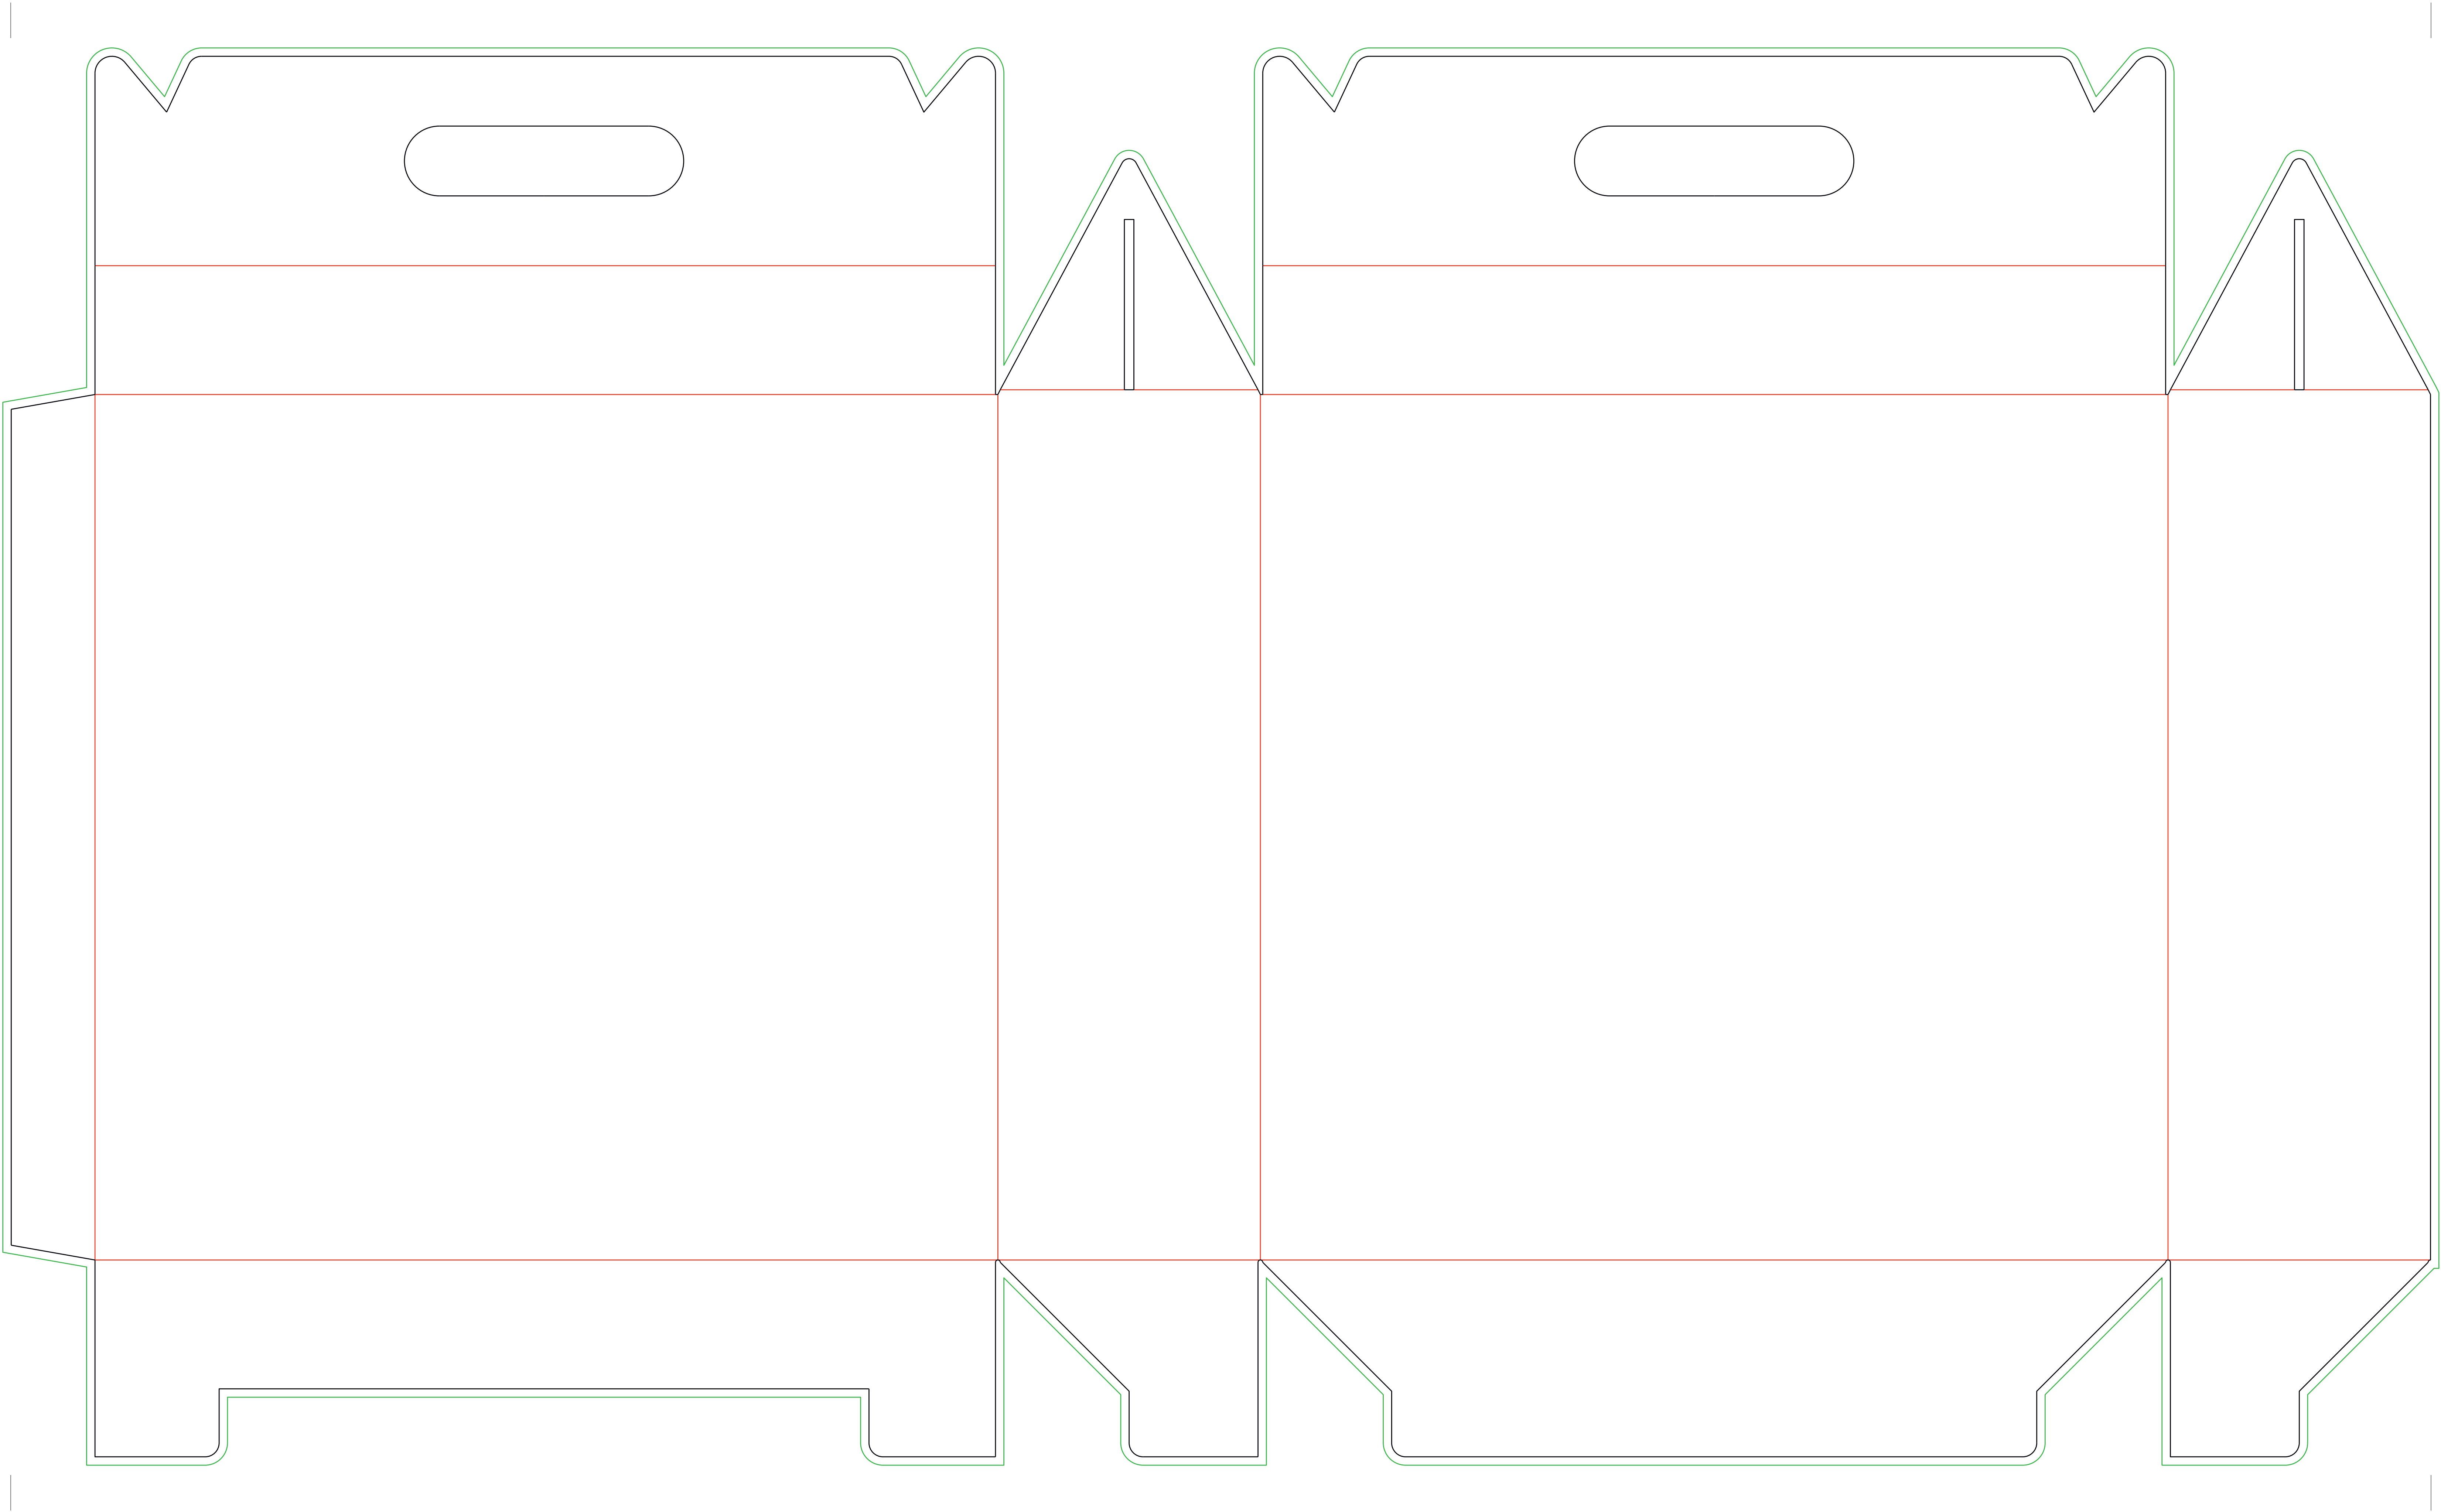

 Caja Lote Navidad L

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.



- Sangrado necesario.
- Zona máxima de diseño.
- Hendidos.

