



# Caja Obsequio S



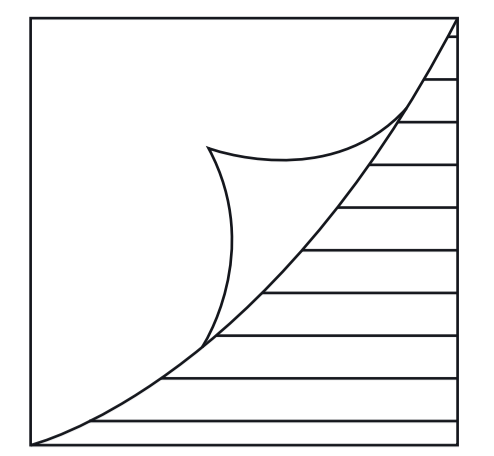


Dirección de canal



## Caja Obsequio S

*El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.*

-  Sangrado necesario.
-  Zona máxima de diseño.
-  Hendidos.

